Konfiguration der Messumformer SIRAX® BT5100, BT5200, BT5300 und BT5400

Um Komplexität an unseren Produkten selbst zu reduzieren und Ihnen zudem das Bestellverfahren zu vereinfachen, arbeiten wir kontinuierlich an Optimierungen. In diesem Kontext haben Sie die Möglichkeit, die Produkte der Serie SIRAX BT5x00 wie bisher über die Bedieneinheit mit Display vor Ort oder auch über den RS485 über die Konfigurationssoftware zu konfigurieren. Die bisherige Konfiguration über die USB-Minibuchse wird aus diesem Grunde nicht länger unterstützt.

Für die externe Konfiguration steht Ihnen jetzt der bewährte «Interface Convertor USB<->RS485» (Bestellnummer 163189) als Ersatz zum PRKAB5000 (Bestellnummer 176314) zur Verfügung. Somit können Sie die Messumformer mit nur einer Schnittstelle vor Ort oder remote konfigurieren und zudem Werte für Ihre Steuerung über den Modbus RTU abrufen.

Bei Fragen als auch Verbesserungsvorschlägen, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.

PRKAB5000

USB / RS485 Converter inkl. USB-Kabel
Bestellnummer 163189

RS485 Kabel (separat bestellbar)
Bestellnummer 196241

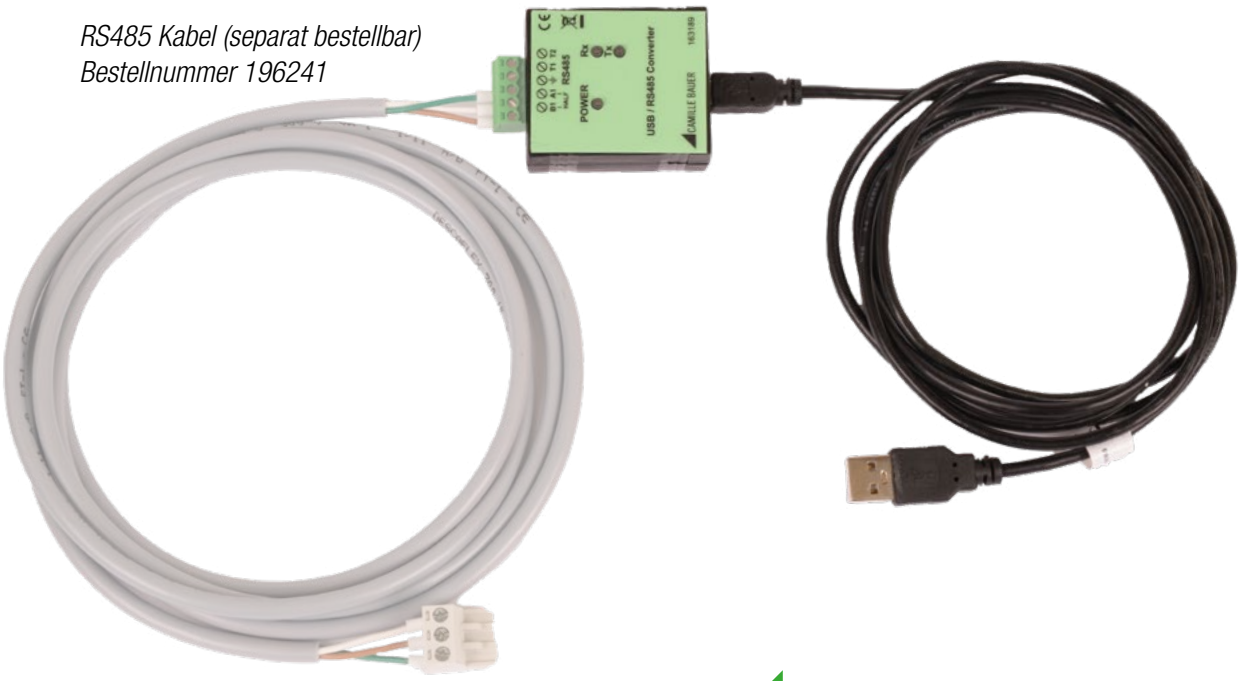

Weitere Informationen:

https://camillebauer.com/produkt/usb-rs485-konverter/

CAMILLE BAUER
GMC-INSTRUMENTS GROUP

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7 ▪ 5610 Wohlen ▪ Schweiz
TEL +41 56 618 21 11

www.camillebauer.com ▪ sales@camillebauer.com